


## Maßgebende Zeiträume für Messungen sowie Verfahren zum quantitativen und qualitativen Nachweis für Schmutzwasserkanäle

Zuständigkeit		
Verantwortl.	Mitwirkung	Information

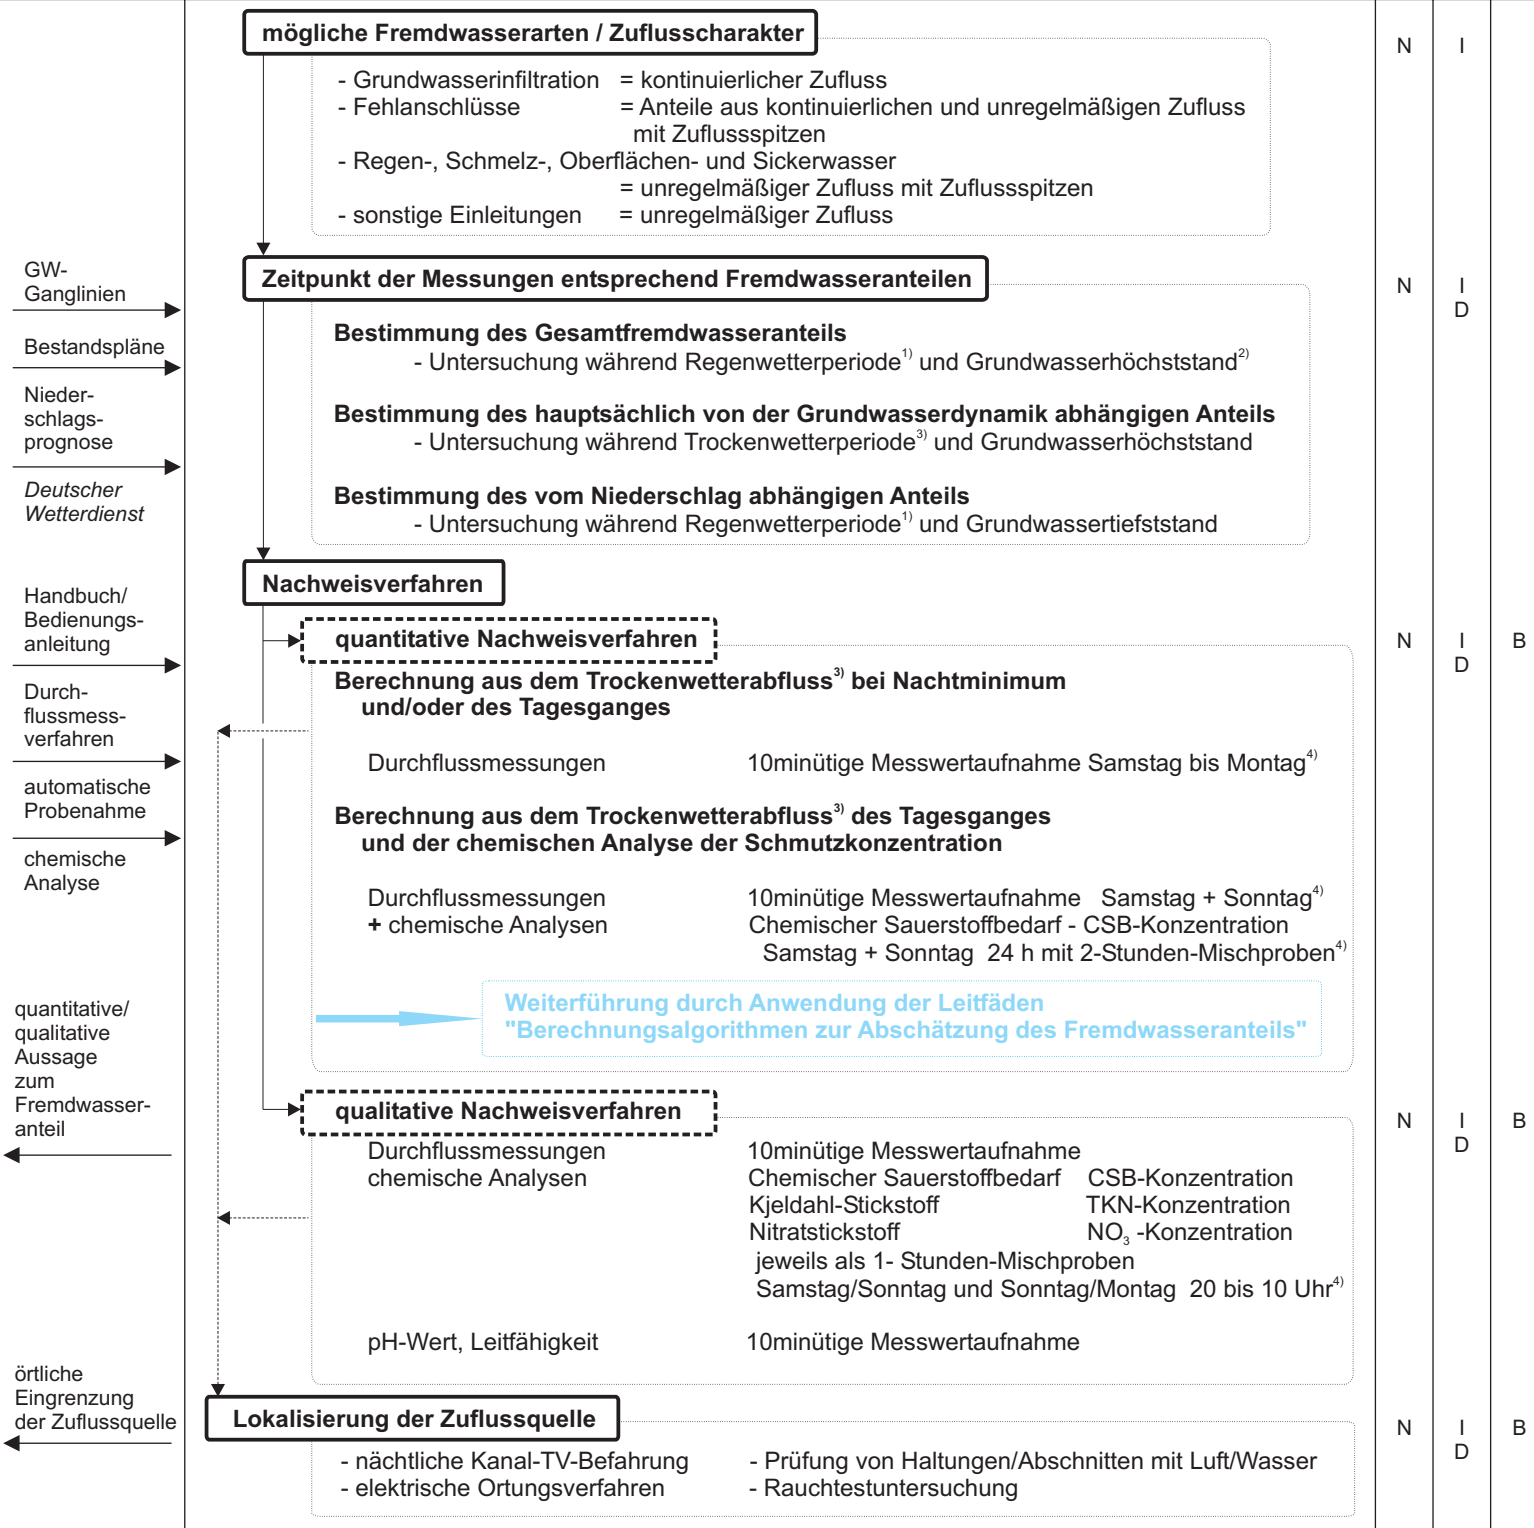

<p>Dokument benötigt →</p> <p>erstellt ←</p>	<p><sup>1)</sup> Eingrenzung der Regenwetterperiode nach statistischen Erhebungen</p> <p><sup>2)</sup> Grundwasserhöchststand = Grundwasserpegel signifikant über dem langjährigen Durchschnitt</p> <p><sup>3)</sup> Trockenwetter = mindestens zwei Tage nach einem Regenwetterereignis</p> <p><sup>4)</sup> um den Einfluss von Industrieabwässern auszuschließen</p>	<p>B = Behörden</p> <p>I = Ingenieurbüro</p> <p>D = Dienstlesiter</p> <p>N = Netzbetreiber</p>
--	---	--