


Maßgebende Zeiträume für Messungen sowie Verfahren zum quantitativen und qualitativen Nachweis für Mischwasserkanäle

Zuständigkeit

Verantwortl.	Mitwirkung	Information
--------------	------------	-------------

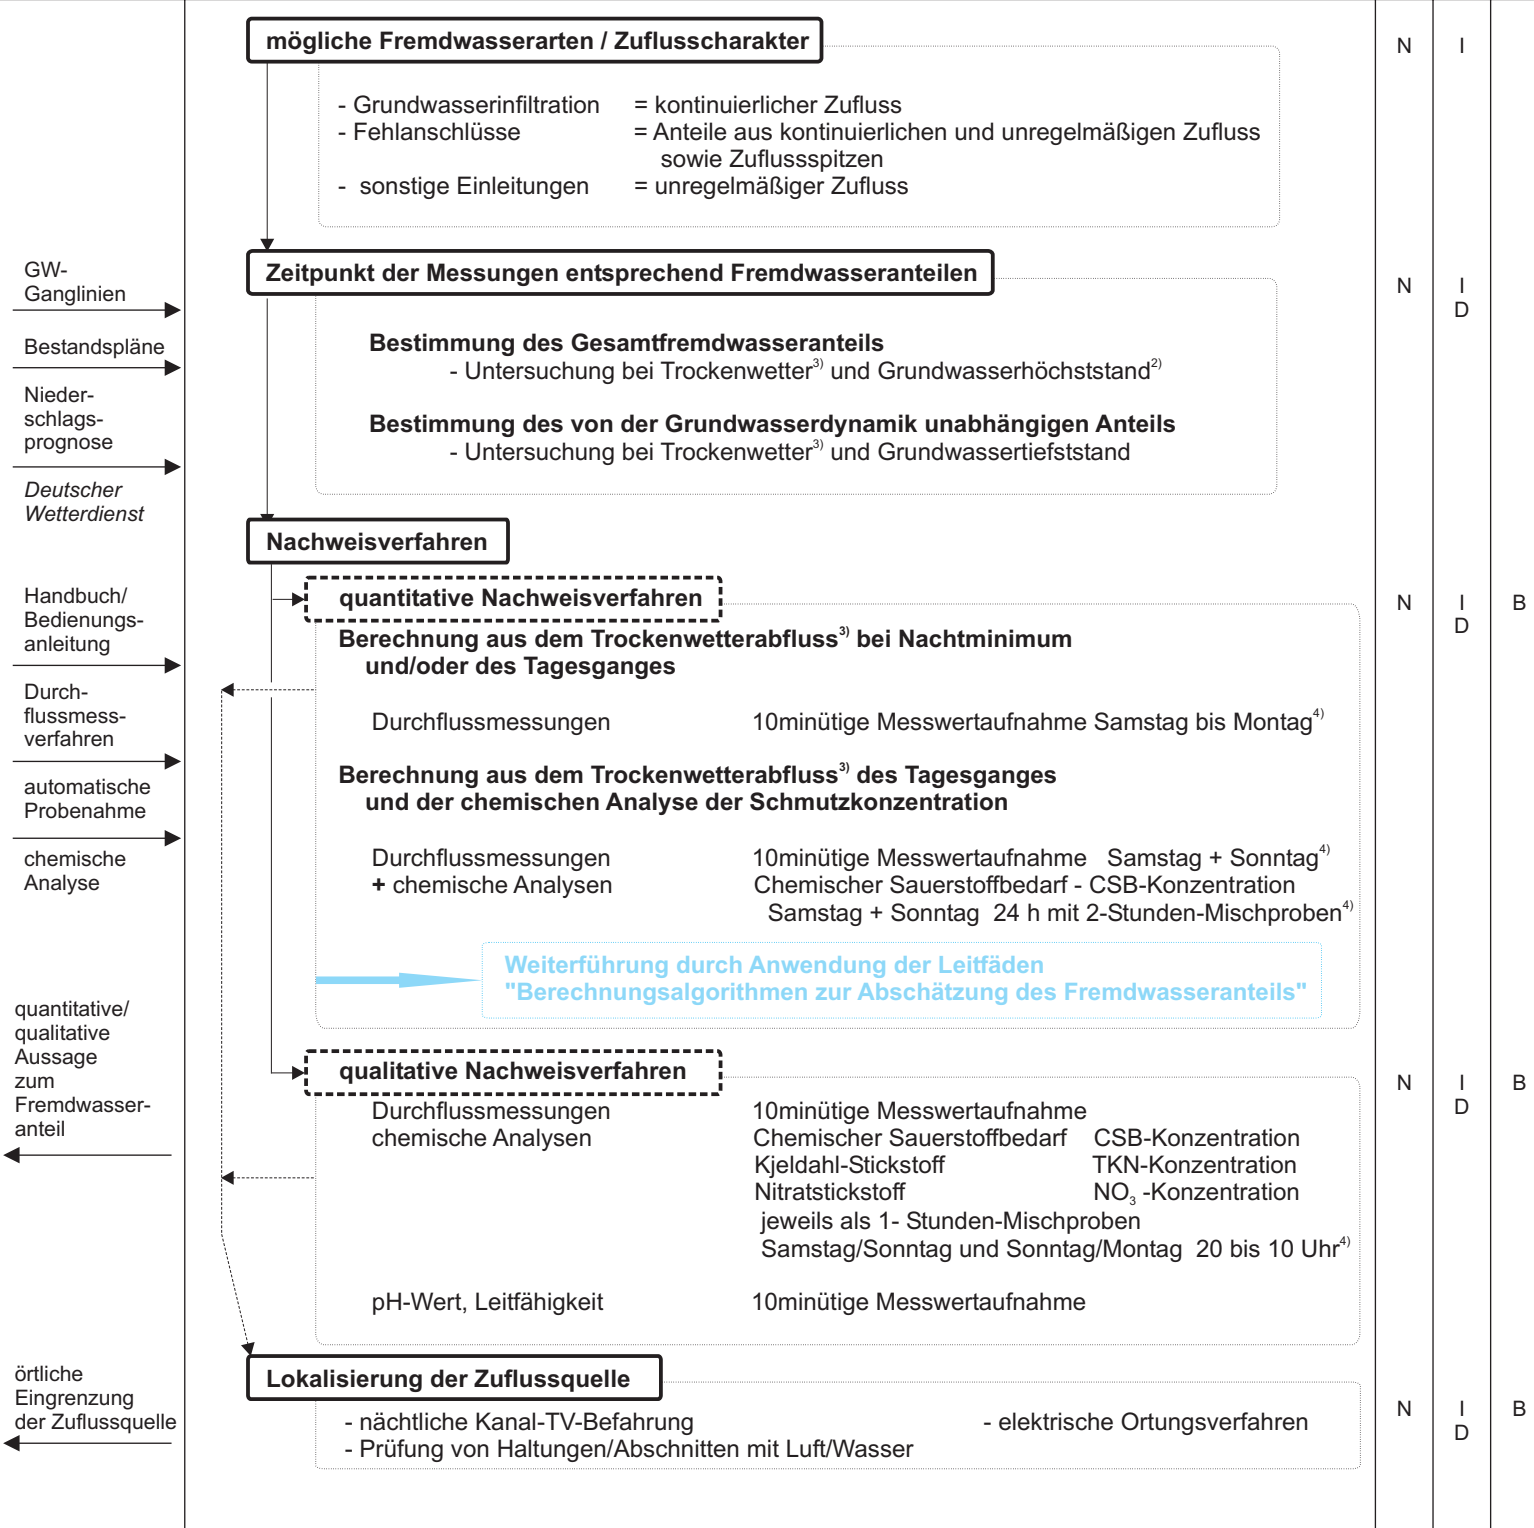

Dokument benötigt →
erstellt ←

¹⁾ Eingrenzung der Regenwetterperiode nach statistischen Erhebungen
²⁾ Grundwasserhöchststand = Grundwasserpegel signifikant über dem langjährigen Durchschnitt
³⁾ Trockenwetter = mindestens zwei Tage nach einem Regenwetterereignis
⁴⁾ um den Einfluss von Industrieabwässern auszuschließen

B = Behörden
I = Ingenieurbüro
D = Dienstlesiter
N = Netzbetreiber